DAIKIN Altherma 3 BT R32 - ERGA/ EHBH

PACSYSTÈMEMODULE
POMPES À CHALEUR EFFICIENTES AVEC SYSTÈME

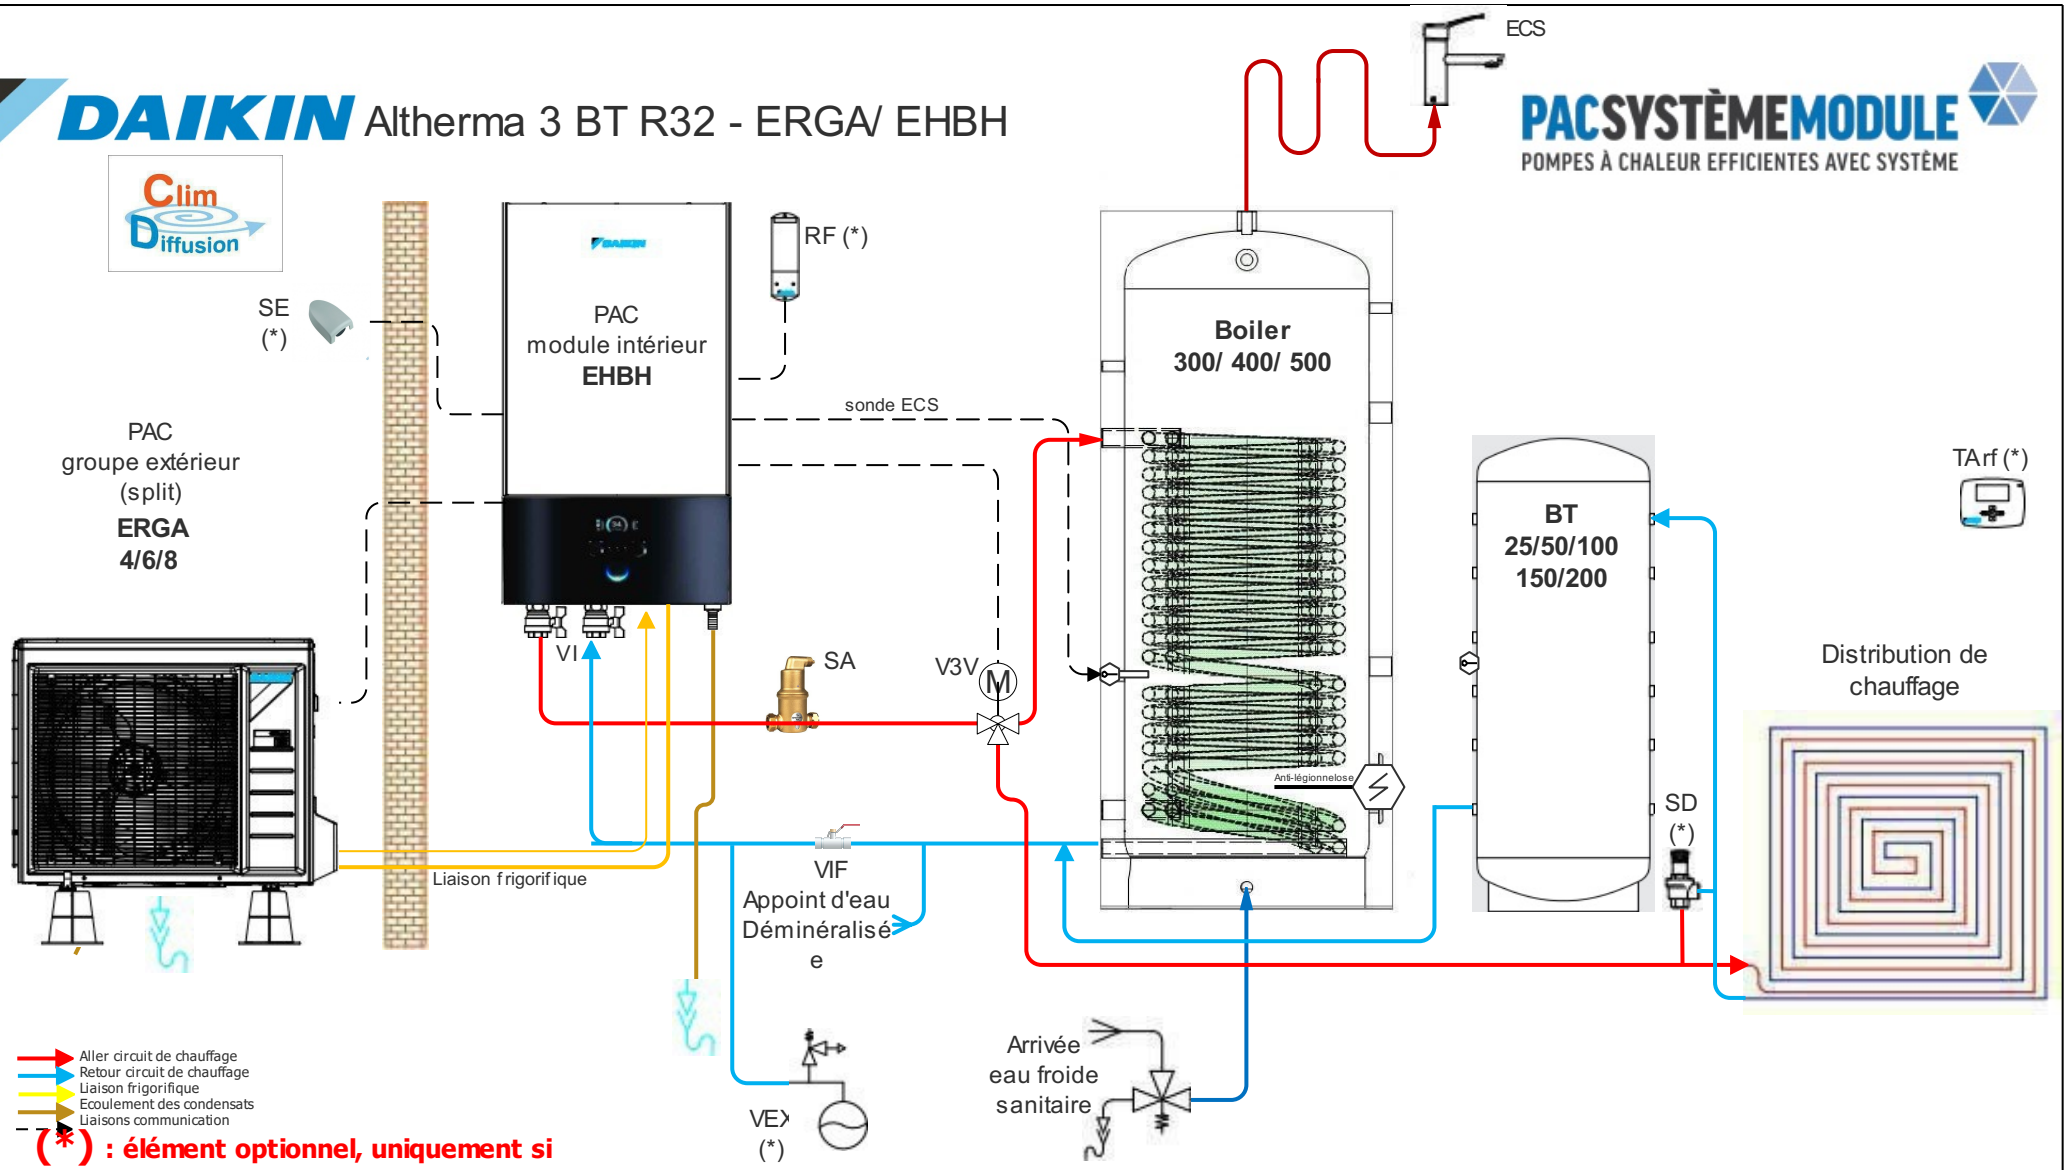

(*) : élément optionnel, uniquement si nécessaire.

VI: Vanne d'isolement
VIF: Vanne d'isolement filtre
PB: Pot à boue
SA: Séparateur d'air
SE: Sonde extérieure
VEX: Vase d'expansion
SD: Soupape différentielle
TA: Thermostat d'ambiance
TS: Thermostat de sécurité

IMPORTANT: Les accessoires marqué d'un astérisque (*) ne sont pas obligatoires, mais peuvent-être nécessaires suivant la configuration de l'installation.
Les autres accessoires doivent être placés conformément au schéma
Ce document n'est qu'une aide à la planification et ne vous exonère en aucun cas d'une exécution dans les règles de l'art.

Schéma n°6-PSM6-R32BT-EHBH
Révision: 004/22
Déssiné par: CCout
Date: 28/04/2022